

Приложение 1

Контрольная форма сбора информации об обследуемом объекте социальной инфраструктуры.

1. Общие сведения об объекте и сведения и организации, расположенной на объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования
- 1.2. Адрес объекта 684029, п.Сокоч Елизовского района камчатского края, ул. Юбилейная, дом 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3304,1 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8256,9 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начикинская средняя школа» (МБОУ «Начикинская СШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 684029, п.Сокоч Елизовского района камчатского края, ул. Юбилейная, дом 11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (Управление образования АЕМР)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Виллюйская 4.

2. Информация о деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения и МГН)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг педагогические

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (подчеркнуть)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день клиентов), вместимость, пропускная способность плановая
мощность - 392 чел в день, количество обслуживаемых в день – 125 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
(индивидуальная программа реабилитации)

3. Предварительная информация о состоянии доступности путей к объекту на момент обследования.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Объект находится на расстоянии 150 м от автобусной стоянки. Здесь же находится ближайшая к объекту остановка общественного транспорта. Рейсовые автобусы Елизовского района следуют в данном направлении, что делает путь следования к объекту на пассажирском общественном транспорте доступным для клиентов

наличие доступного для МГН общественного пассажирского транспорта к объекту _____отсутствует_____

наличие доступных для инвалидов остановок общественного транспорта по к объекту _____отсутствует_____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от ближайших остановок общественного транспорта _____150_____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____3_____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _____да_____

3.2.4 перекрестки на пути к объекту от ближайших остановок общественного транспорта: *(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)* _____отсутствуют_____

3.2.5 наличие информации для МГН на пути следования к объекту: *(акустическая, тактильная, визуальная)* _____отсутствует_____

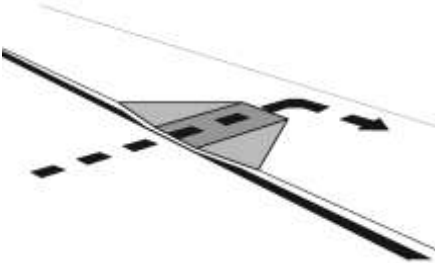
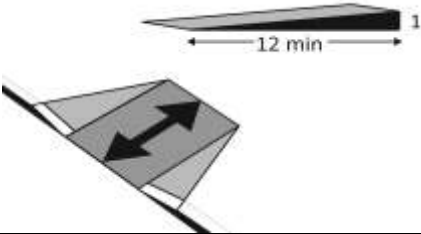
3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет*, (описать) _____нет_____)

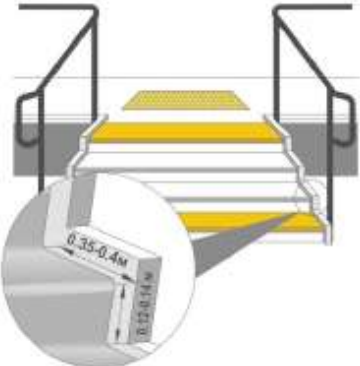
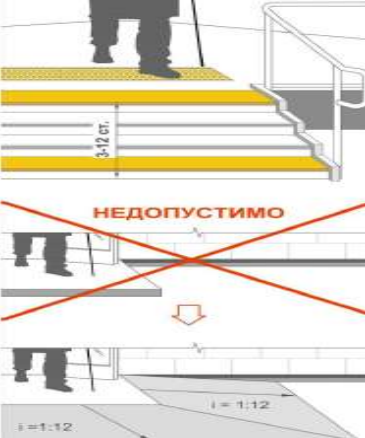
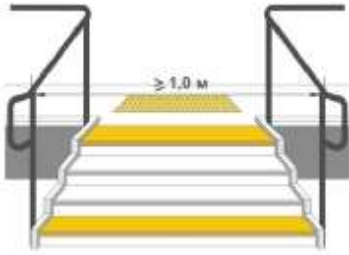
Обустройство их преодоления для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____нет_____)

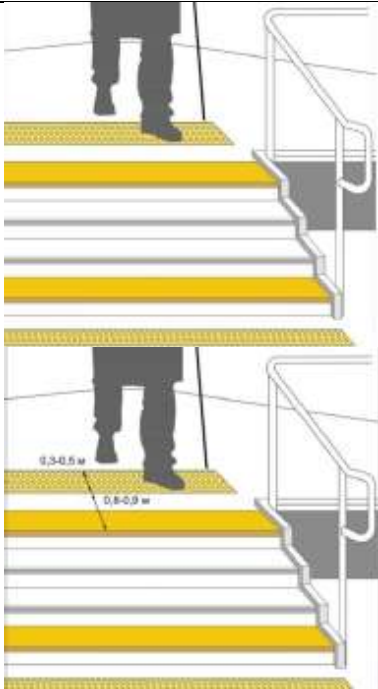
Контрольная форма обследования доступности для инвалидов и МГН важнейших объектов и услуг социальной инфраструктуры.

[illegible]

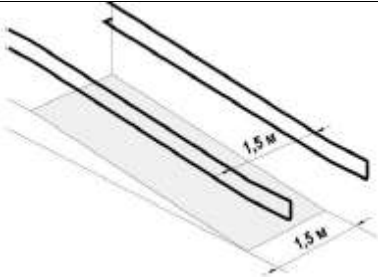
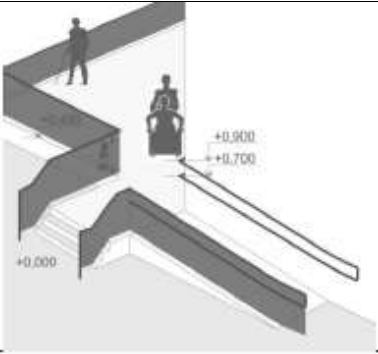

1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса? К,О,С	☒ Нет Осмотр			- при возможности определить маршрут
Путь (пути) движения на территории					
1.3.	Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием? К,О,С	☒ Нет Осмотр		На территории школы прилегающая площадка не имеет гладкого маршрута, открыты арматуры. Нескользящее покрытие отсутствует.	- Привести в соответствие
1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта? К,О	Измерение 150 м			- Привести в соответствие

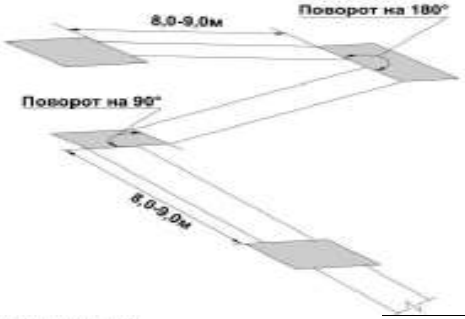
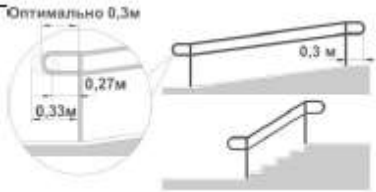
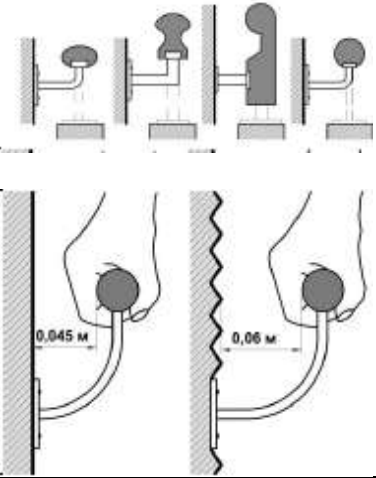
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи? К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м. К,О,С	☐ Да ☒ Нет		Нет выделенного маршрута.	Не соответствует
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус? К,О,	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Нет пересечения.	
1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м К,	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Нет уклона.	
Лестница наружная					

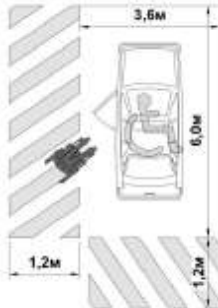
1.10	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С	☒ Нет		Нет открытых лестниц	
1.11	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С	☒ Нет		Нет открытых лестниц	
1.12	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м. О,С	☒ Нет		Нет открытых лестниц	

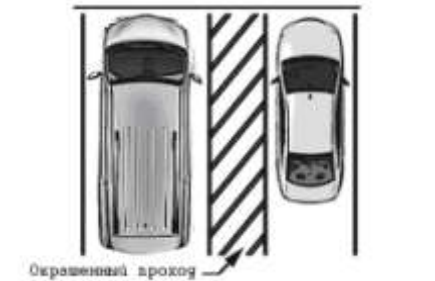
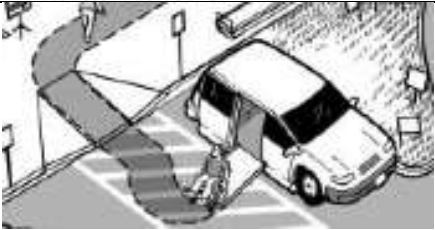
1.13 .	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. - Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С	☒ Нет ☒ Нет		Нет открытых лестниц Нет открытых лестниц	
1.14 .	При ширине лестниц 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни . О,С	☒ Нет		Нет открытых лестниц	

Пандус (наружный)

1.15	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения . Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса К,С	☒ Нет Измерение:		Нет пандуса	Не соответствует
1.16	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м К,С	☒ Нет Измерение:		Нет пандуса	- Привести в соответствие
1.17	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,С	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Нет пандуса	- Привести в соответствие

1.18	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса). К,С	☒ Нет Измерение:		Горизонтальных площадок нет	
1.19	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее. К,С	☒ Нет Измерение:		Нет пандуса	Не соответствует
1.20	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,С	☒ Нет Измерение: Измерение:			Не соответствует Соответствует
Автостоянка и парковка					
1.21	Имеется ли на парковке			Нет размеченной парковки	- Привести в

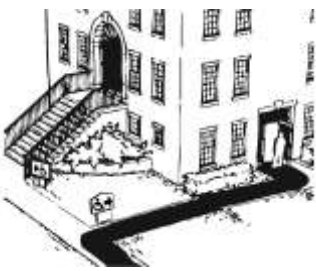
	достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов ? К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр.			соответствие
1.22	Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть одно доступное для микроавтобуса? К	☒ Нет Осмотр.	Для каждых 6 парковочных мест, по крайней мере, одно должно быть доступно для микроавтобуса, но не менее одного на стоянку.	Нет размеченной парковки	Создать доступные места для парковки
1.23	Доступные парковочные места имеют размер 6,0х3,6 м и 1.2 м К,О,С, Г	☒ Нет Измерение:		Нет размеченной парковки	Создать доступные места для парковки
1.24	Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м К	☒ Нет Измерение:		Нет размеченной парковки	Создать доступные места парковки

1.25	Высота парковка автомашин, для перевозки инвалидов на креслах-колясках имеет высоту минимум 2.5м К	☒ Нет Измерение:		Нет размеченной парковки	Нет крытых парковок
1.26	Выделены ли проходы на доступных местах цветом, чтобы исключить возможность парковки на них? К,	☒ Нет Осмотр:		Нет размеченной парковки	- Привести в соответствие
1.27	Примыкают ли проходы со стороны стоянки к доступному маршруту движения? К	☒ Нет Осмотр:		Нет размеченной парковки	Не соответствует

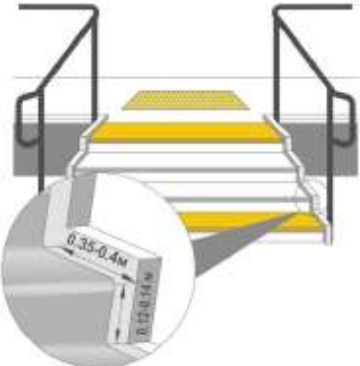
1.28	Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр		Нет размеченной парковки	- Привести в соответствие по согласованию с ГИБДД
1.29	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входов в общественные здания. К,О,С,Г	☒ Нет ☐ Да Измерение:		Нет размеченной парковки	Соответствует

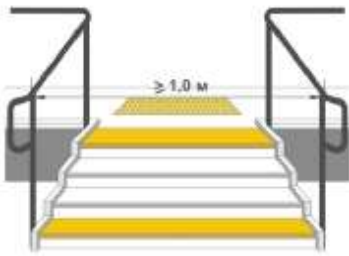
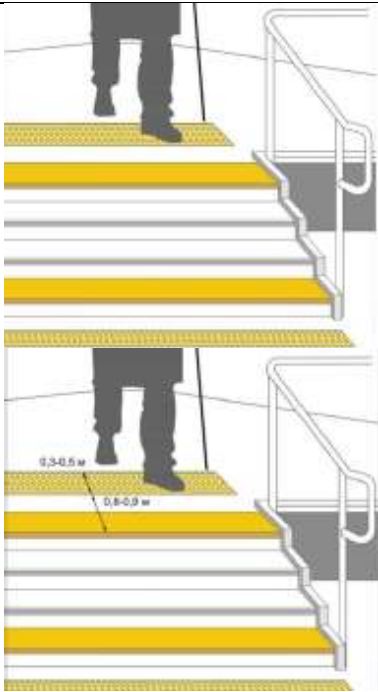
Раздел 2. Входы в здание.

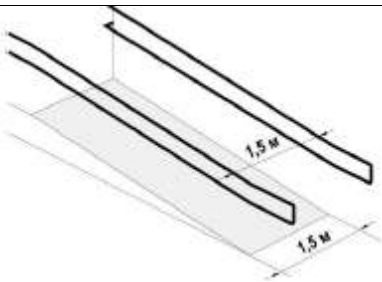
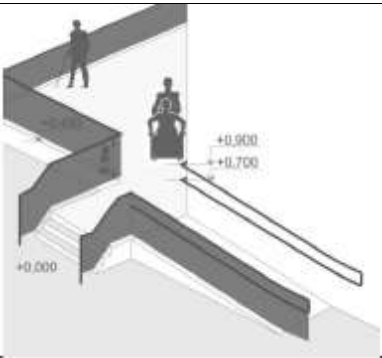

Общие требования к зоне

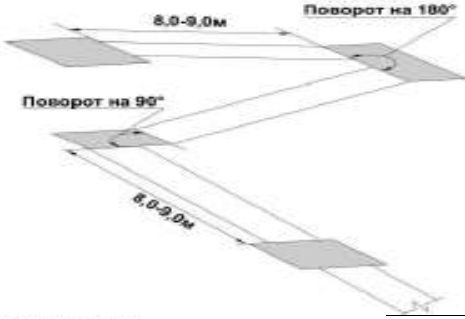
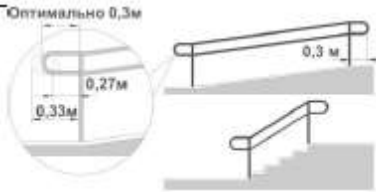
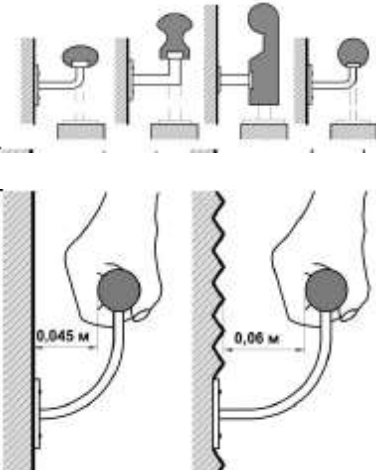
2.1.	Доступен ли главный вход в здание? К,О,С	☒ Нет Осмотр:			Не соответствует
------	---	--	--	---	------------------

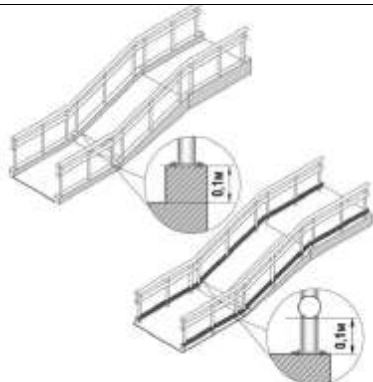
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? К,О,С Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола К,О,С,Г	☒ Да Осмотр: ☒ Да Осмотр: Измерение 0,8 м.		Знак установлен, вход не выделен цветом Кнопка вызова есть	
Лестница наружная					
2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. О,С	☒ Нет Осмотр:		Поручни отсутствуют	Не соответствует

2.4.	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С	☒ Да Измерение: Ширина – 0,33 м. Высота – 0,12 м.			Соответствует
2.5.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С	☒ Да			Соответствует

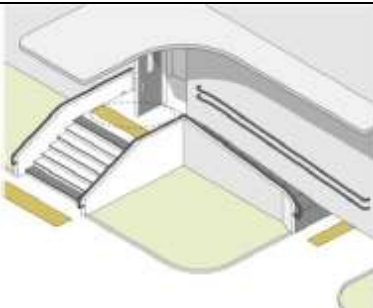
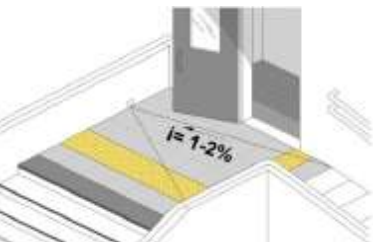
2.6.	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м . О,С	☒ Нет ☐ Да Измерение:		Нет поручней	Не соответствует
2.7.	Крайевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. С Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С	☒ Нет Осмотр: ☒ Нет Измерение:		Крайевые ступени не выделены	Не соответствует

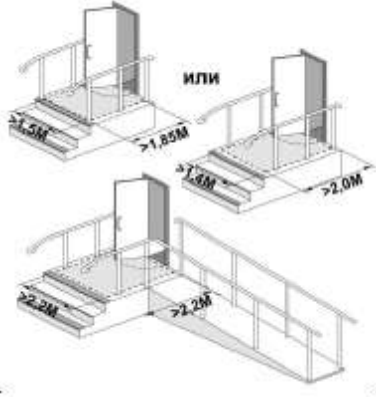
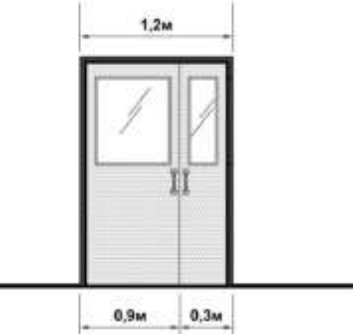
Пандус (наружный)					
2.8	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса . К,О,С	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Нет пандуса	Не соответствует
2.9	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15). К,О,С	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Нет пандуса	Не соответствует
2.10	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,О,С	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Нет пандуса	Не соответствует

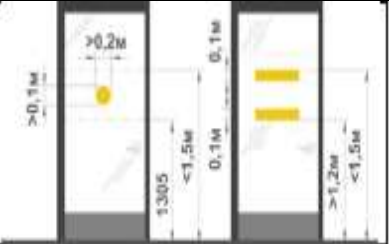
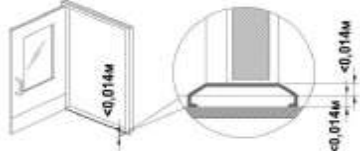
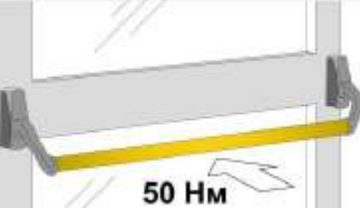
2.11	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса К,О,С	☒ Нет		Горизонтальных площадок нет	
2.12	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение К,О,С	☒ Нет Измерение:			Не соответствует
2.13	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,О,С	☒ Нет Измерение: ☒ Нет Измерение:			Не соответствует Не соответствует

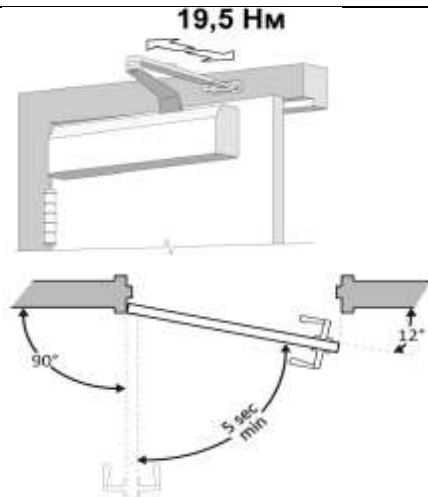


2.14	Колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м К	☒ Нет Осмотр:		Не устроены	- Оборудовать
------	---	--	--	-------------	---------------

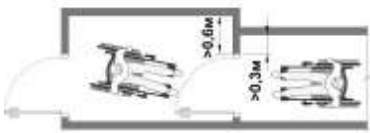
Входная площадка (перед дверью)

2.15	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия .	☒ Нет Осмотр:		Отсутствует водоотвод, подогрев поверхности покрытия	Привести в соответствие
2.16	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% К,О,С,Г	☒ Нет Измерение:		Отсутствует противоскользящее покрытие	Привести в соответствие

2.17	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м К,О	☒ Да Измерение: Более 3,0х3,0м. ☒ Нет Измерение: Более 3,0х3,0м.			Соответствует Соответствует
Дверь (входная)					
2.19	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. К,О	☒ Да Осмотр: Ширина – 1,93 м.			Соответствует
2.20	Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня. К	☒ Нет Осмотр:			Не соответствует

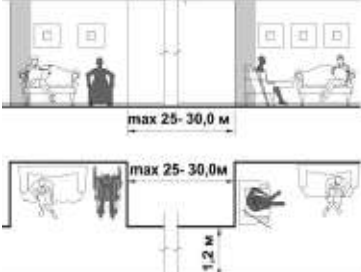
2.21	Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня. К	☒ Нет Осмотр:		Нет стеклянных дверных полотен	Не соответствует
2.22	Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м С	☒ Нет Осмотр: ☒ Нет Осмотр:		Нет контрастных маркировок на прозрачных полотнах	Привести в соответствие
2.23	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м К	☒ Нет Измерение: 0,04 м.		Порог входной двери высотой 4 см	Не соответствует
2.24	Усилие открывания двери на путях эвакуации с ручками нажимного действия не должно превышать не должно превышать 50 Нм. К,О	☒ Нет			Не соответствует

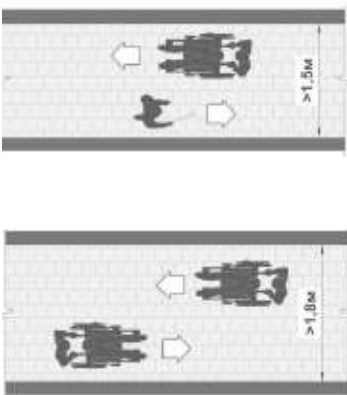
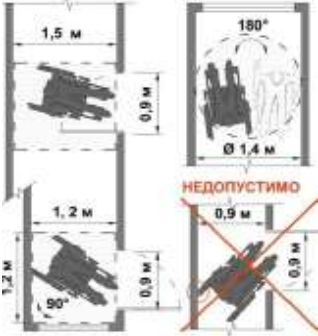

2.25	Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм Дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов К,О	☒ Да Измерение: 17,5 Нм ☒ Да Измерение: 5 сек		Соответствует Соответствует
Тамбур входной				
2.26	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. К	☒ Да Измерение 5,30х3,70м		 Соответствует
2.27	Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь. Свободное пространство у двери со стороны защелки	☒ Да Измерение: 3,70 м. ☒ Да Измерение:		Соответствует Соответствует

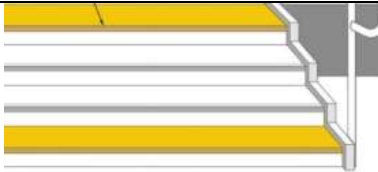
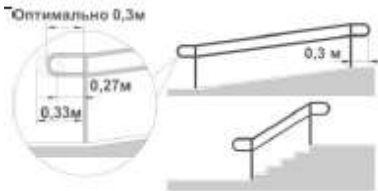
	«от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м. К				
2.28	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			Привести в соответствие

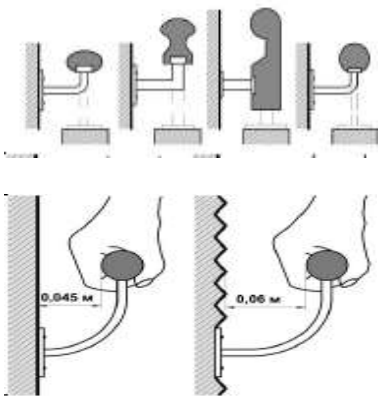
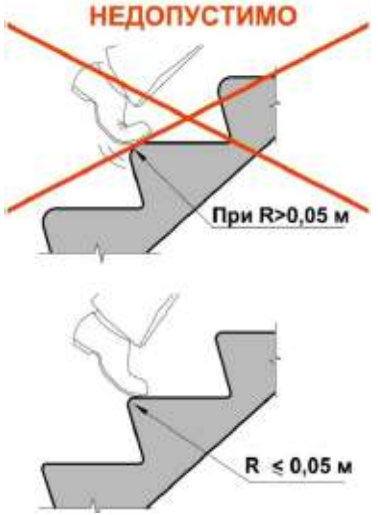
Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).

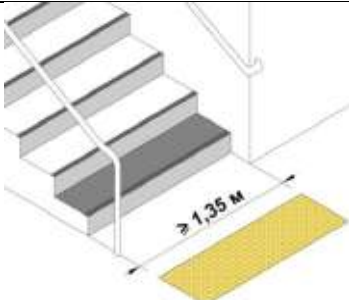
ОБЩИЕ требования к зоне.

3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? К,О,С,Г После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр: ☒ Нет Осмотр:			Частично соответствует Не соответствует
3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			Привести в соответствие
3.3	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже. К,О	☒ Нет Измерение:			Привести в соответствие
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).					

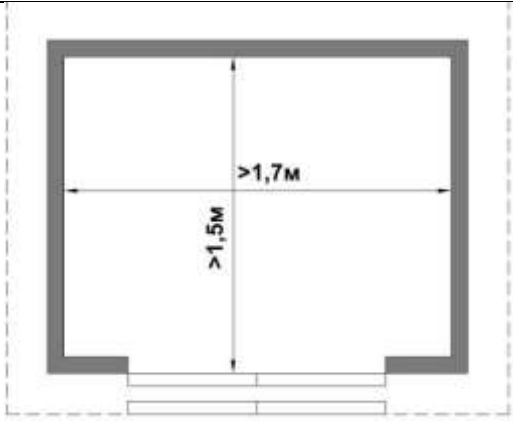
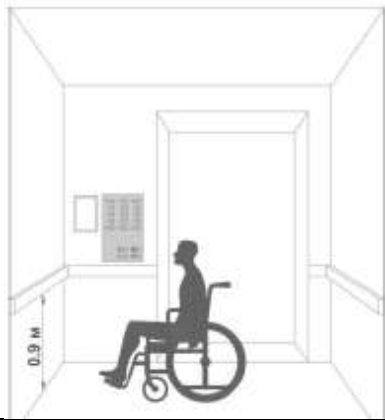
3.8	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; К,О при встречном движении – не менее 1,8 м. К	☒ Да Измерение: 2,30 ☒ Да Измерение: 0,80м			Не соответствует Не соответствует
3.9	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное - 1,2 х 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м . К	☒ Да Измерение: 2,30м ширина			Соответствует
3.10	Высота коридоров не менее 2,1 м. С	☒ Да Измерение: 3,10			Соответствует
3.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м	☒ Да Измерение: 2,30м.			Соответствует

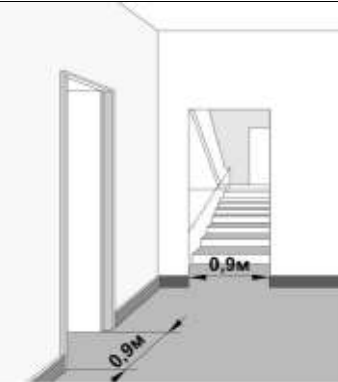
	К				
Лестница (внутри здания).					
3.12	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены. О,С	☒ Нет Измерение:			Не соответствует
3.13	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение О,С	☒ Нет Измерение: 0,1 м.			Не соответствует

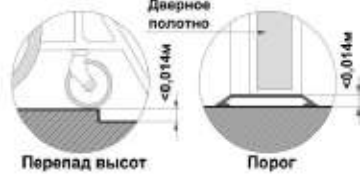
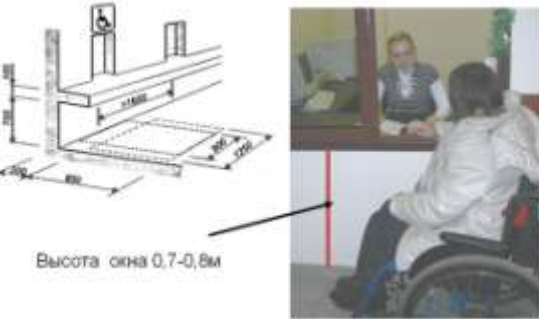
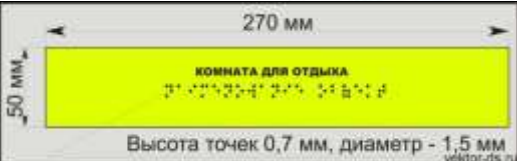
3.14	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей О,С	☒ Нет Измерение: 0,05м ☒ Нет Измерение: 0,04м.			Соответствует Соответствует
3.15	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м О,С	☒ Да			Соответствует
3.16	Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м. О,С	☒ Да			Соответствует

3.17	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. О,С	☒ Да 1,40 м			Соответствует
3.19	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. О,С	☒ Да			Частично соответствует
3.20	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. С	☒ Нет			Привести в соответствие

Лифт пассажирский (или подъемник).

3.28	Лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м. К	☒ Нет		Нет пассажирских лифтов	Не соответствует
3.29	Наличие световой и звуковой информирующей о перемещении кабины лифта, доступной для инвалидов по зрению и слуху, удобной для инвалидов – колясочников. К,О,С,Г	☒ Нет		Нет пассажирских лифтов	Не соответствует




3.30	У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, должны быть высоте 1,5 м тактильные указатели уровня этажа .С	☒ Нет		Нет пассажирских лифтов	Не соответствует
3.31	Цифровое обозначение этажа должно быть напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. С	☒ Нет		Нет пассажирских лифтов	Не соответствует
Дверь.					
3.39	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. К,О	☒ Да Измерение: 1,15 м.		Ширина дверных проемов более 80 см.	Соответствует
					

3.40	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м. К	☒ Нет Измерение: От 0,03 до 0,045 м.			Не соответствует
4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).					
4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			Не соответствует
4.2	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками К,О,С,Г	☒ Нет Измерение:		Нет дублирования рельефными знаками	Не соответствует
4.3.	Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают приспособления для	☒ Нет Осмотр:			Не соответствует


	перемещения МГН. К				
4.4	Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН) К,О,С,Г	☒ Нет Измерение:			Не соответствует
4.5	При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам К,О	☒ Нет Измерение:			Не соответствует
4.6	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 К,О,С,Г	☒ Да Измерение: 1:2			Соответствует
4.7	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола К,О	☒ Нет Измерение: 0,1-011 м.			Не соответствует

5. Санитарно-гигиенические помещения.

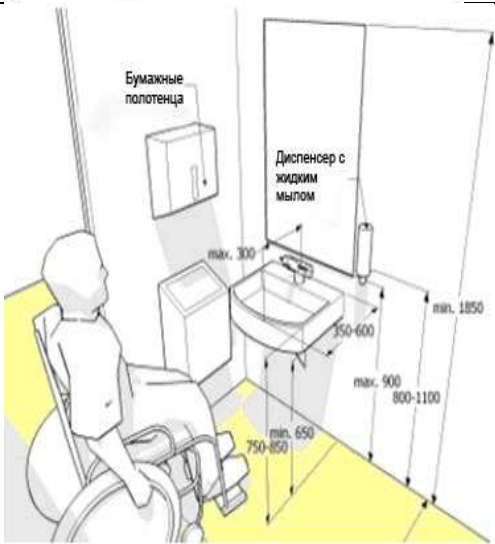
Туалетные комнаты и кабины.

5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			Соответствует частично
5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. К,О	☒ Нет Измерение: 0,2м.		Отсутствует опорная стойка, крючки для одежды.	Не соответствует
5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-К	☒ Нет Измерение: 0,5 м.			Не соответствует
5.5	Двери должны открываться наружу. К,О	☒ Да Осмотр:			Соответствует

5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. К,О	☒ Нет Осмотр:		Отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.	Не соответствует
5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. К,О	☒ Нет Измерение: ширина – 0,70 м, глубина – 2,0 м.			Не соответствует
5.9	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины К,О	☒ Нет Осмотр:		Не оборудован	Не соответствует

5.10	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи К,О	☒ Да Осмотр:			Соответствует
5.11	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. К,О,С,Г	☒ Нет Измерение:	 	Специальные знаки отсутствуют, в т.ч. и рельефные	Не соответствует

5.12	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:		Не оборудованы	Не соответствует
5.13	В доступных кабинках водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. К,О	☒ Нет Осмотр:		Установлены краны с раздельным управлением горячей и холодной воды	Привести в соответствие

5.14	Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. К,О	☒ Нет Осмотр:			Не соответствует
5.15	Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. К,О Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов — колясочников. К	☒ Нет Измерение ☒ Нет Измерение		Находится на высоте 90 см	Не соответствует

6. Система информации на объекте.

6.1	Наличие на объекте оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:	 		Не соответствует
6.2	Наличие кнопки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:		Не оборудована	Не соответствует

					
6.3	Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Г Наличие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом. Г	☒ Нет Осмотр:			Не соответствует
6.4	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть	☒ Нет Осмотр:			Не соответствует

	комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) К,О,С,Г				
6.5	Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
6.6	Система средств информации обеспечивает: - непрерывность информации, -своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении	☒ Нет Осмотр:			- Привести обозначения в соответствии со стандартами

	путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. К,О,С,Г				
6.7	Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) С	☒ Нет Осмотр:			Не соответствует

6.8	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:		Нет светового оповещателя, есть голосовое оповещение	Не соответствует
-----	---	--	--	---	-------------------------

7. Доступность услуг.

7.1.	Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте. К,О,С,Г		Нет информации		
7.2.	Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.3.	Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

7.4.	Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.5.	Наличие план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.7.	Наличие внешнего	☒ Нет			Не соответствует

	мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов. К,О,С,Г	Осмотр:			
7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН. К,О,С,Г	☒ Нет Осмотр:			- Привести в соответствие